

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**Система стандартов безопасности труда****ОБОРУДОВАНИЕ КОМПРЕССОРНОЕ****Метод определения шумовых характеристик
стационарных компрессорных агрегатов****Occupational safety standards system.
Compressing equipment.****Method for determination of noise characteristics
of stationary compressor sets****ГОСТ****12.2.016.2—91****X5 : 5 "****ОКП 36 4300****Дата введения 01.07.92**

Настоящий стандарт распространяется на все виды стационарных компрессорных агрегатов, компрессорных установок и отдельные их системы (далее — КА и КУ), имеющие максимальный габаритный размер до 15 м.

Стандарт устанавливает ориентировочный метод определения шумовых характеристик.

Стандарт не распространяется на специальные компрессорные агрегаты и установки (транспортные, холодильные, криогенные и др., изготавливаемые по особым требованиям).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Перечень шумовых характеристик КА (КУ) — по ГОСТ 12.2.016.1.

1.2. Для систем КУ (всасывания, выпуска, охлаждения и др.), установленных на расстоянии более 3 м от КА, и при размещении компрессора и его привода в разных производственных помещениях основными шумовыми характеристиками являются:

уровни звука в контрольных точках;

уровни звукового давления в октавных (третьюктавных) полосах частот в контрольных точках;

общие уровни звукового давления в контрольных точках.

1.3. Измерения уровней звукового давления КА (КУ) должны быть проведены в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами от 31,5 до 8000 Гц, а общих уровней звукового давления по шкале шумометра «Линейная» с 2 Гц.

Издание официальное

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта ССР

Допускается измерять уровни звукового давления в третьоктавных полосах частот, которые следует пересчитывать в октавные уровни.

2. АППАРАТУРА

Для измерения уровней звука и уровней звукового давления КА (КУ) необходимо применять аппаратуру по ГОСТ 12.1.028.

3. УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЯ

3.1. Условия измерения уровней звука и уровней звукового давления КА (КУ) должны соответствовать ГОСТ 12.1.028, в противном случае уровни звуковой мощности допускается не определять (см. п. 1.2).

3.2. При измерении на открытой площадке недопустимо присутствие объектов крупных размеров в пределах 10 м от любой поверхности КА (КУ) и источников постороннего шума. Если это условие невозможно выполнить, то объекты крупных размеров и источники постороннего шума должны быть приведены на схеме расположения КА (КУ) и точек измерения (см. черт. 1).

3.3. Испытания КА (КУ) необходимо проводить на установившемся номинальном (расчетном) режиме работы (при номинальных значениях следующих параметров: частоты вращения коленчатого вала или ротора, производительности, начального и конечного давления, начальной и конечной температуры).

На предприятиях, эксплуатирующих КА (КУ), допускается проводить шумовые испытания на характерном режиме его работы.

Перед испытаниями КА (КУ) должен быть прогрет. Если показания контрольно-измерительных приборов стабильны (их колебания не должны превышать допустимых техническими документами величин), то режим работы КА (КУ) можно считать установленным.


4. ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЯМ

4.1. Испытываемый КА (КУ) следует установить в середине испытательной площадки на звукоотражающей плоскости. Крепление КА (КУ) к фундаменту должно соответствовать требованиям технической документации.


4.2. Если при проведении испытаний КА (КУ) присутствуют посторонние источники шума (отдельно установленные системы охлаждения, всасывания и выпуска воздуха или газов, регулирующая арматура и т. д.), то организации, проводящей испытания, необходимо принять все возможные меры по изоляции этих источников шума и в протоколе определения шумовых характеристик КА (КУ) описать условия испытаний (см. приложение).

4.3. Для КА (КУ) точки измерения следует располагать на измерительной поверхности по ГОСТ 12.1.028.

4.4. Для компрессора и его привода, установленных в разных производственных помещениях, точки измерения необходимо располагать на расстоянии 1 м от их контура и на высоте 1,5 м от отражающей плоскости (см. черт. 1).

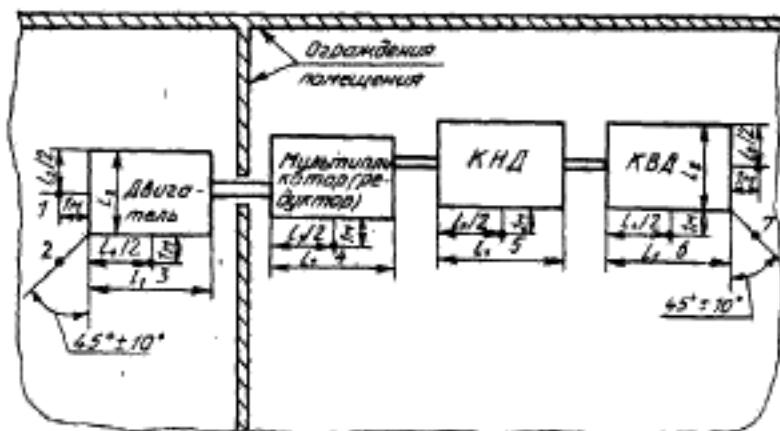


Черт. 1

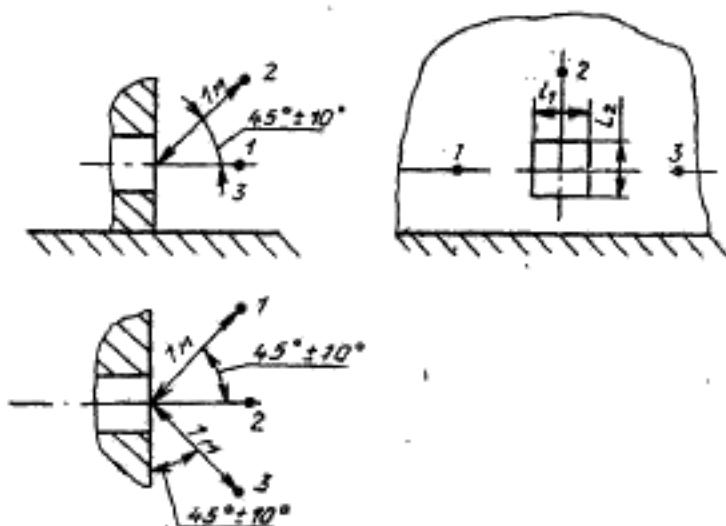

1—3 — точки измерения шума; l_1 и l_2 — размеры проема

Черт. 2

4.5. Для систем всасывания, выпуска или охлаждения, установленных на расстоянии 3 м от КА, количество точек измерения должно быть не менее трех и их необходимо располагать на расстоянии 1 м от выпускного или всасывающего отверстия (проема) и под углом $45^\circ \pm 10^\circ$ с осью всасывающего или выпускного воздухо- или газовода (см. черт. 2 и 3). При направлении аэродинамического потока вверх допускается располагать точки измерения на расстоянии 1 м от выпускного или всасывающего отверстия (проема) на уровне его среза.

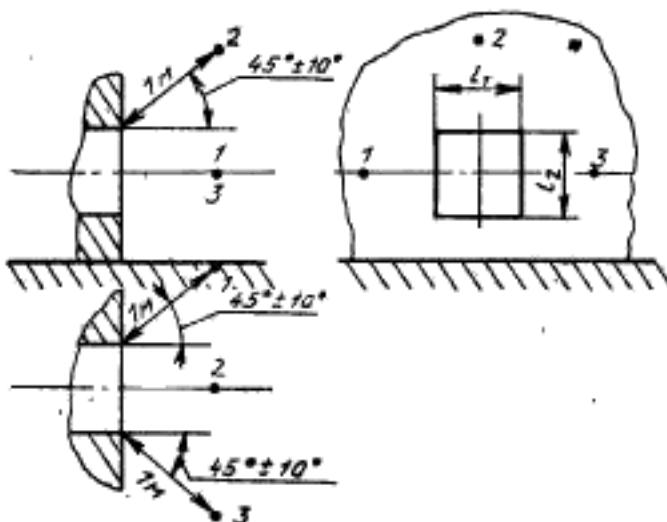

Черт. 3

Для систем, имеющих максимальный размер отверстия (проема) менее 0,5 м, измерительное расстояние 1 м необходимо отсчитывать от его центра (см. черт. 2), а для систем, имеющих максимальный размер отверстия (проема) более 0,5 м — от контура его среза (см. черт. 3).

5. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

5.1. Измерение уровней звука и звукового давления КА (КУ) необходимо проводить по ГОСТ 12.1.028.

5.2. При колебании уровней звука и уровней звукового давления КА (КУ) в пределах 5 дБ длительность измерений должна быть не менее чем в три раза больше периода колебаний.

5.3. Значения уровней звукового давления и уровней звука КА (КУ) необходимо считывать со шкалы прибора с точностью до 1 дБ (дБА).

6. ОБРАБОТКА И ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ

6.1. Результаты измерений в контрольных точках уровня звука, общего уровня звукового давления и уровней звукового давления в октавных полосах частот необходимо обработать по ГОСТ 12.1.028.

6.2. Результаты измерений и расчетов должны быть представлены в виде протокола (см. приложение).

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ШУМОВЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК**

Предприятие, проводившее шумовое испытание

**ПРОТОКОЛ
определения шумовых характеристик**

Дата

№ _____

1. Метод определения шумовых характеристик (следует указать настоящий стандарт и отметить, что метод ориентировочный).
2. Вид испытания: (предварительные, приемочные или периодические).
3. Источник шума

Модель	Зав. №
Изготовитель	ТУ
Дата изготовления	Наработка, ч:
Номинальная мощность, кВт:	
Номинальная частота вращения, мин ⁻¹ :	
Габариты по ТУ, м:	
Привод:	
Вспомогательное оборудование:	
4. Режим работы
 - 4.1. Рабочие параметры:

частота вращения, мин ⁻¹ :	производительность, м ³ /с;
начальное давление, МПа:	начальная температура газа, °С;
конечное давление, МПа:	конечная температура газа, °С;
 - 4.2. Характеристика сжимаемого газа:

молекулярный вес μ =	
газовая постоянная R =	
 - 4.3. Условия всасывания и выпуска воздуха или газов по ГОСТ 12.2.016.1.
 - 4.4. Глушители шума и фильтры системы всасывания (следует описать места их установки и типы или отметить, что они отсутствуют).
 - 4.5. Система охлаждения.
 5. Условия проведения измерений
 - 5.1. Барометрическое давление, МПа.
 - 5.2. Температура окружающей среды, °С.
 - 5.3. Скорость ветра, м/с: (следует указать при измерении на открытых площадках или при наличии аэродинамических потоков воздуха).
 - 5.4. Место проведения испытаний (следует указать стенд или открытую площадку, дать характеристику помещения или открытой площадки и указать расстояние от источников шума до отражающих звук поверхностей, значение постоянной K и др.).
 - 5.5. Установка источника шума (следует привести характеристику фундамента и указать способ крепления к нему компрессорного агрегата).
 - 5.6. Отражающая плоскость (следует дать ее характеристику).
 - 5.7. Метод определения постоянной K .
 - 5.8. Замечания.

6. Аппаратура

Микрофон сер. №, изготовитель

Предусилитель сер. №, изготовитель

Шумомер сер. №, изготовитель

Частотный анализатор (фильтр) сер. №, изготовитель

Калибратор:

Разное: например, ветрозащитный экран, самописец и т. д.

7. Схема расположения источников шума и точек измерения

Следует привести графическую схему, на которой необходимо показать измерительную поверхность и точки измерения шума, направления потоков воздуха или газов возле системы всасывания, выпуска и охлаждения, положение объектов крупных размеров, если они находятся в испытательной зоне.

Под схемой необходимо указать:

размеры огибающего источника шума параллелепипеда (l_1, l_2, l_3), м;характеристические размеры (a, b, c), м;площадь измерительной поверхности, м².

8. Результаты определения шумовых характеристик

Данный раздел необходимо представить в зависимости от величины и места установки системы всасывания (выпуска).

**Результаты измерения параметров шума
компрессорного агрегата**

Величина	Горизонт измерения	Уровни звукового давления, дБ, в octaveных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									Уровень звук., дБА	Общий уро- вень звукового давления, дБ
		31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
Суммарный шум компрессорного агрегата и помех	1 2 3 ... n											
Шум помех												
Шум компрессорного агрегата с учетом поправки на шум помех и ветрозащитный экран												
Среднее значение уровней на измерительной поверхности												
Постоянная K												
Среднее значение уровней на поверхности с учетом постоянной K												

Уровни звуковой мощности компрессорного агрегата (п. 6.2)

Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									Корректированный уровень звуковой мощности, дБА
31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	

Результаты измерения параметров шума системы всасывания (выпуска, охлаждения) в контрольных точках записывают аналогичным образом.

Протокол оформлен
(необходимо указать должность оператора, проводившего измерения шума и оформившего протокол).

Протокол проверен
(необходимо указать должность ведущего в подразделении специалиста по акустике машины и оборудования).

Должность руководителя подразделения

Подпись

Ф. И. О.

Подпись

Ф. И. О.

Подпись

Ф. И. О.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством тяжелого машиностроения СССР, Государственным строительным комитетом СССР, Государственным комитетом СССР по народному образованию

РАЗРАБОТЧИКИ

А. А. Стеценко (руководитель темы); Н. И. Иванов, д-р техн. наук; Г. Л. Осипов, д-р техн. наук; В. Е. Сухиненко; Е. Д. Наумов; В. И. Пименов, канд. техн. наук; Е. Н. Федосеева, канд. техн. наук

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 25.04.91 № 584

3. Срок первой проверки — 1996 г.
Периодичность проверки — 5 лет

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение ИТД, на который дана ссылка	Номер пункта, раздела
ГОСТ 12.2.016.1—91	1.1
ГОСТ 12.1.028—80	разд. 2, 3.1, 4.4, 5.1, 6.1